


OBESTAVĚNÁ SAUNA

OBESTAVĚNÝ PROSTOR:
dl x š x v ... 2,12 x 2,585 x 2,75 ... 15,00m3

TECHNICKÁ DATA PRO PŘÍVOD EL. ENERGIE
příkon - 12,0 kW ... jištění - 3x20A ... vodič - CYKY 5x4,0
přívod musí být jištěný proud. chrán.

PŮDORYS

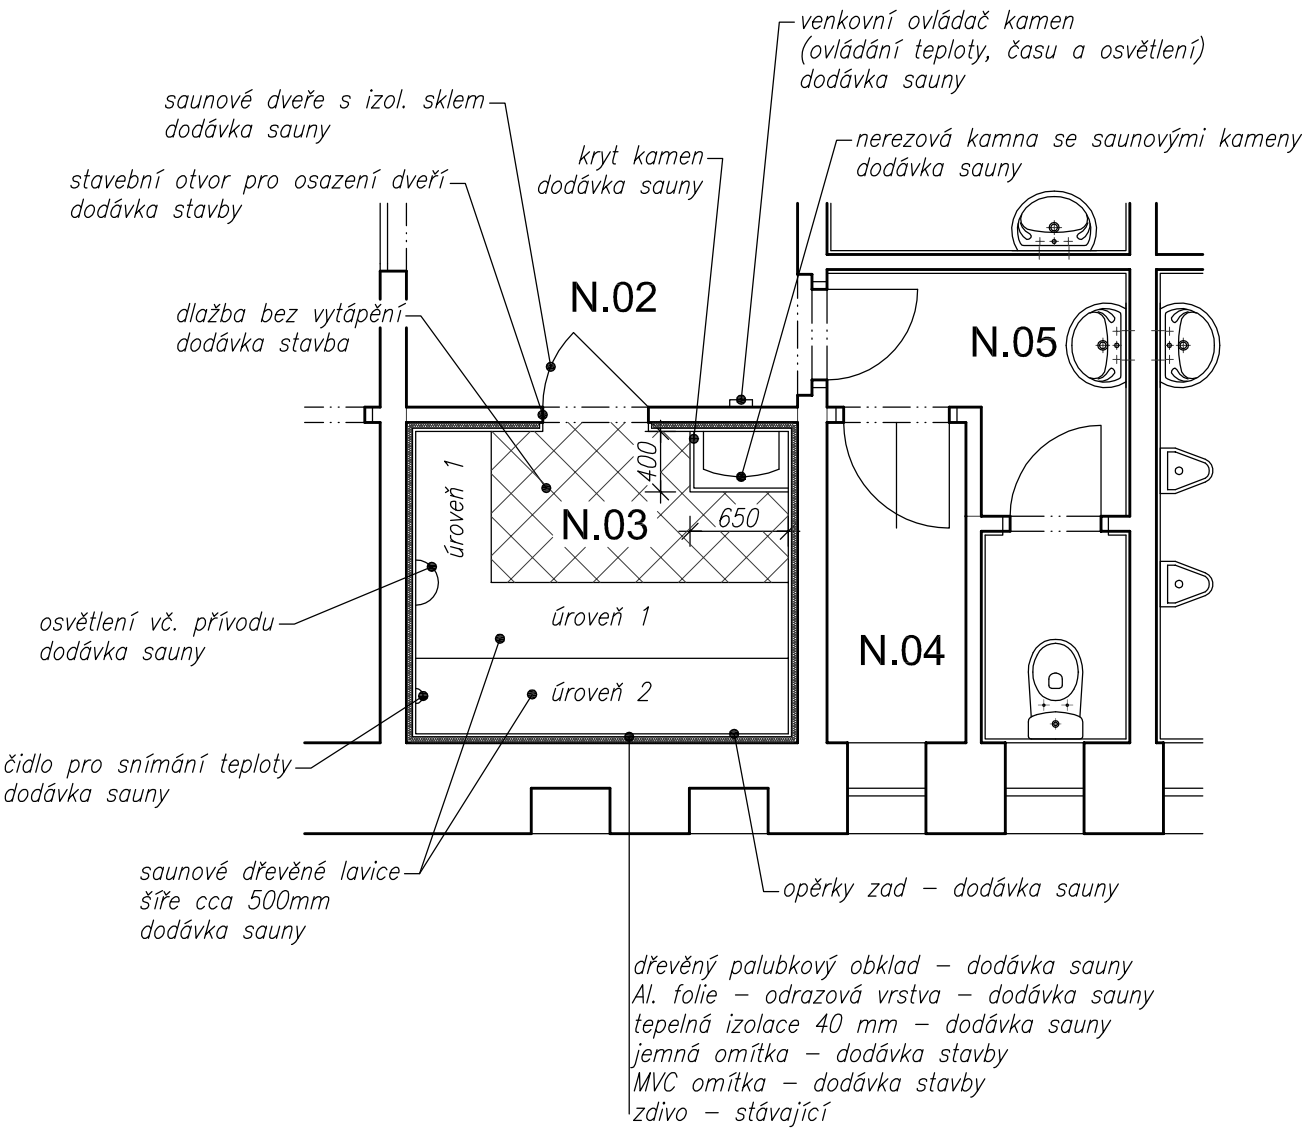

NUTNÁ STAVEBNÍ PŘÍPRAVA
omítané zdivo z cihel plných min. tl. 100mm
přívod el. energie jak pro montáž, tak i pro připojení ovladače kamen (v. 1300 mm)
podlaha opatřena dlažbou bez vytápění
nutno vyznačit všechna vedení ve stěnách (elektro, ZTI...)
dostatečný prostor pro montáž a volný přístup
přímé nebo nucené odvětrání místnosti vedené přes saunu
dostatečná izolace stěn proti tepelným mostům

	Zodp. projektant	Kontroloval	Vypracoval
	Ing. HÁČKOVÁ I.	HRDLIČKA Jan	Ing. DVOŘÁKOVÁ
	Ing. HÁČKOVÁ I.		
k.ú. : Lovosice 687707, p.č. 974/3			
Investor : Město Lovosice, Školní 407/2, 410 30 Lovosice			
akce :		formát	2 x A4
STAVEBNÍ ÚPRAVY "KRYTÝ BAZÉN" Provoz sauny		datum	11/2016
		stupeň PD	SŘ
		zakázkové číslo	H 148-16
výkres :		archivní číslo	-
Obestavěná sauna		číslo výkresu :	měřítko :
		D.1.1.07	1:50