

MEZIKUS PRO MÉRČÍ TEPLA
DN 20, PN 25, L=190mm

NOVÁ HV PŘÍPOJKA DN 65
UZÁVĚR HV PŘÍPOJKY PK 65

PŘEDÁVACÍ STANICE HV/TV
UJTUV=130/140 kW

ZASOBNIK TUV DODÁVKA PS
44x40V Ø 1/2"

EXPAZNÍ NADOBA DODÁVKA PS

Z 2.1, 12, 13, 14

MEZIKUS PRO MÉRČÍ TEPLA
DN 25 PN 16, L=190mm

Z 2.10

Z 2.9

Z 2.8

Z 2.7

Z 2.6

Z 2.5

Z 2.4

Z 2.3

Z 2.2

Z 2.1

Z 1.5

Z 1.4

Z 1.3

PB 1

Z 1.1

Z 1.2

PB 3


Ø 54x1,5 MAPRESS FeZn
TOPNÁ VODA

Ø 42x1,5 MAPRESS NEREZ
TUV

Ø 35x1,5 MAPRESS NEREZ
CIRKULACE


ŘEZ A - A

1 : 25

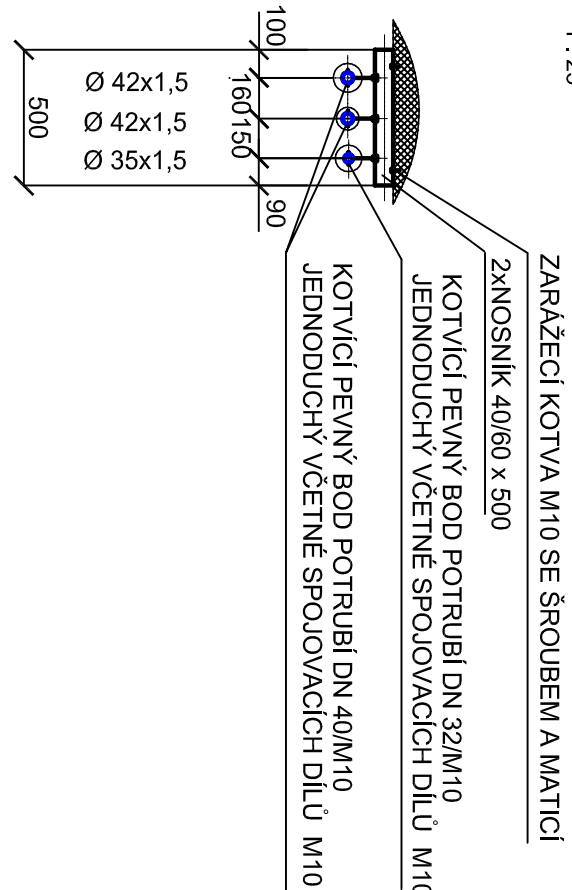


ŘEZ B - B

1 : 25

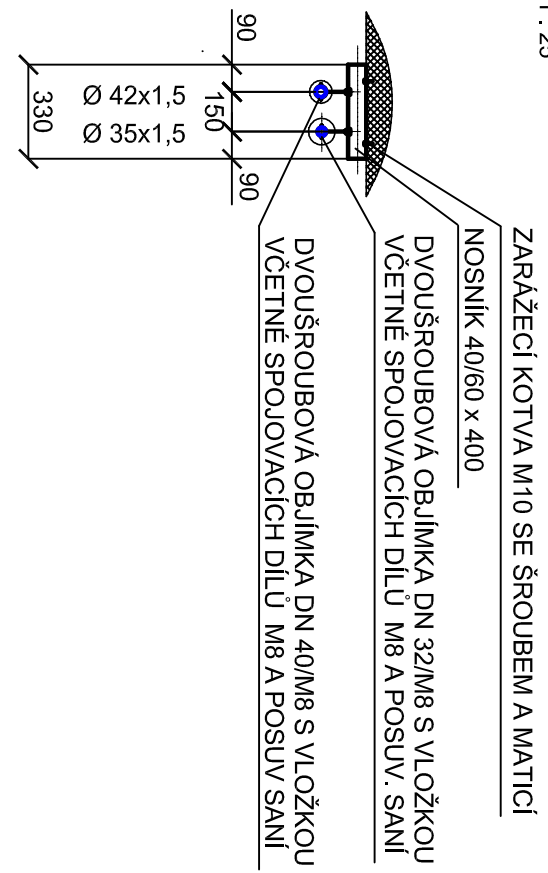

ŘEZ C - C

1 : 25

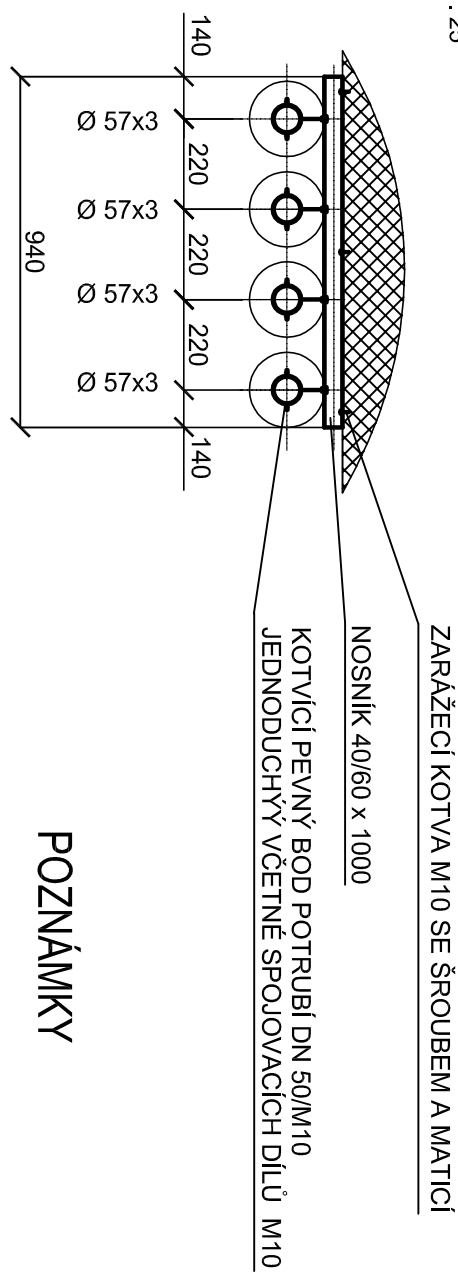

LEGENDA

- PB PEVNÝ BOD
- Z 1 KLIZNÉ ULOŽENÍ
- Z 2 STROPNÍ ZÁVĚS

POZNÁMKY

- ÚPRAVY NÁPOJOVACÍCH BODŮ UVEDENY VE VÝKAZU VÝMĚR
- TL. IZOLACE JE UVEDENA V TECH. ZPRÁVĚ
- NA HRDLA VYTÁPĚNÍ PŘEDÁVACÍ STANICE OSADIT GUMOVÉ KOMPENZÁTORY DN 50, PN 16, 110°C

DSO 02.10 SADY PIONÝRŮ 897

REPOUŠŤOVÁ spol.s r.o.			
480 01 LIBEREC 11, RUŽODOL 1			
LONDÝNSKÁ 123/17			
VYPRACOVAL : ING. JIŘÍ HODÁK	ZODP. PROJ. : ING. JIŘÍ ZITKA	STUPEŇ PD	PS
STAVBA : HORKOVODNÍ PŘÍPOJKY SADY PIONÝRŮ		DATAUM	02/2019
MÍSTO : LVOVOSICE			
OBJEKT : SO 2 OBJEKTIVĚ PŘEDÁVACÍ STANICE		MĚŘÍTKO	1 : 50
VÝKRES :		VÝKRES Č.	02.10
DISPOZICE PS č.p. 897		VÝTISK Č.	
INVESTOR : TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTĚ LVOVOSICE s.r.o.			