



ŘEZ A - A

1 : 25

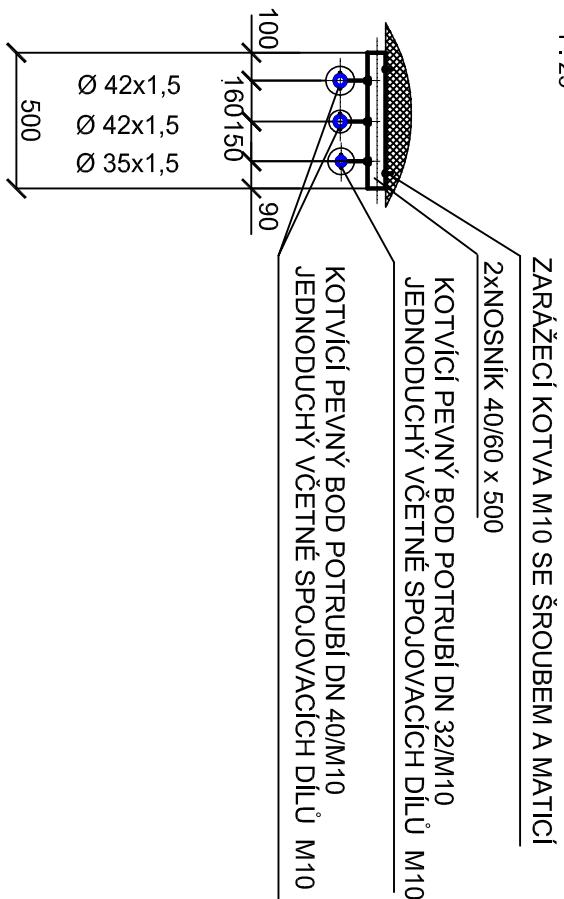

ŘEZ B - B

1 : 25

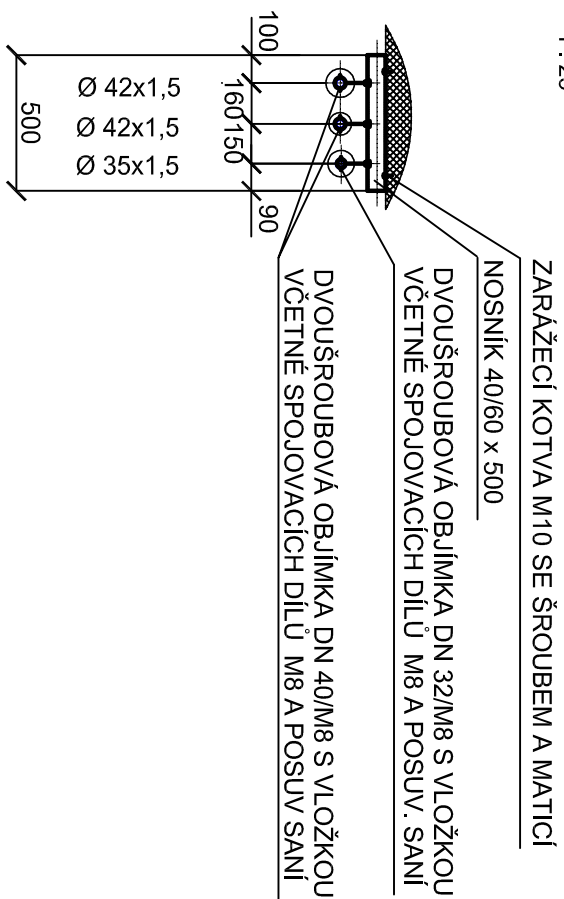

POZNÁMKY

1. ÚPRAVY NÁPOJOVACÍCH BODŮ UVEDENY VE VÝKAZU VÝMĚR
2. TL. IZOLACÍ JE UVEDENA V TECH. ZPRÁVĚ
3. NA HRDLA VYTÁPĚNÍ PŘEDÁVACÍ STANICE OSADIT GUMOVÉ KOMPENZÁTORY DN 50, PN 16, 110°C

LEGENDA

- PB** PEVNÝ BOD
Z 1 KLUZNÉ ULOŽENÍ
Z 2 STROPNÍ ZÁVĚS

REPOUČNÉ spol. s r.o.			
480 01 LIBEREC 11, RÚŽODOL 1			
LOVDYNSKÁ 123/17			
VÝPRAČOVÁNÍ : ING. JIŘÍ HODÁK	ZOUP. PROJ. : ING. JIŘÍ ZITKA	STUPEŇ PD	PS
STAVBA : HORKOVODNÍ PŘÍPOJKY SADY PIONÝRŮ		DATA	02/2019
MÍSTO : LOVDOSICE		MĚŘÍTKO	1 : 50
OBJEKT : SO 2 OBJEKTIVĚ PŘEDÁVACÍ STANICE		VÝKRES Č.	D2.3
VÝKRES :		VÝTISK Č.	
DISPOZICE PS č.p. 854			
INVESTOR : TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTIA LOVDOSIC s.r.o.			

DSO 02.2 SADY PIONÝRŮ 854