




ŘEZ A - A
1:25

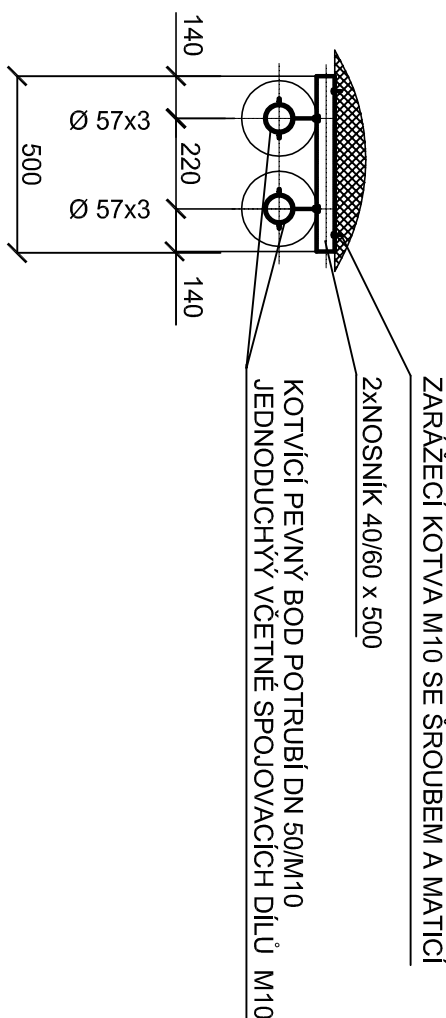

ŘEZ B - B
1:25

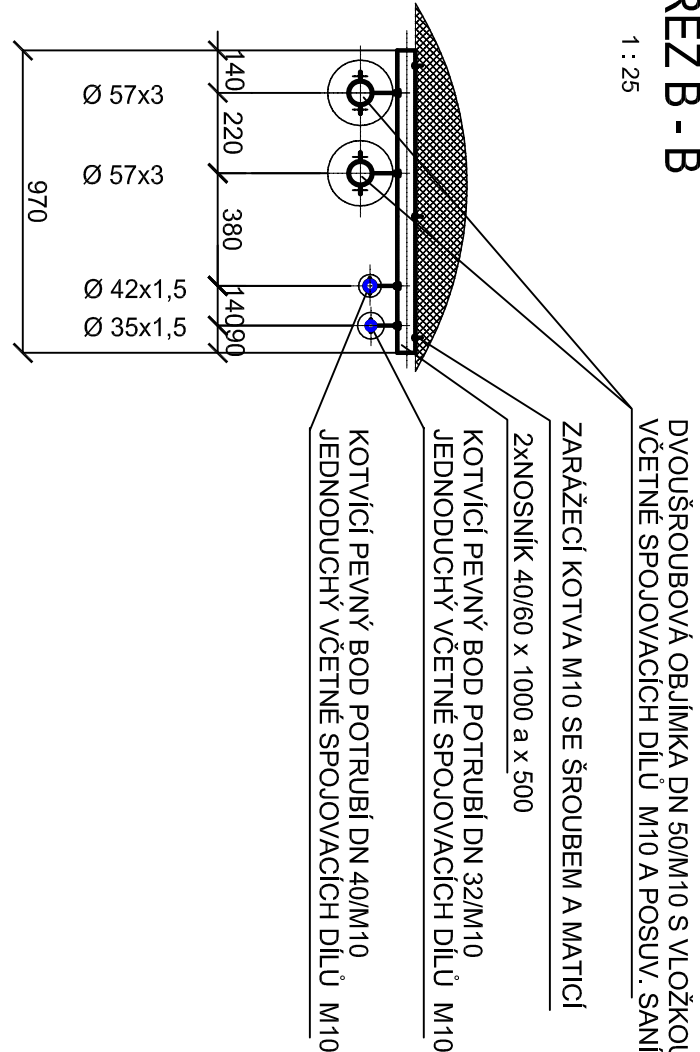

ŘEZ C - C
1:25

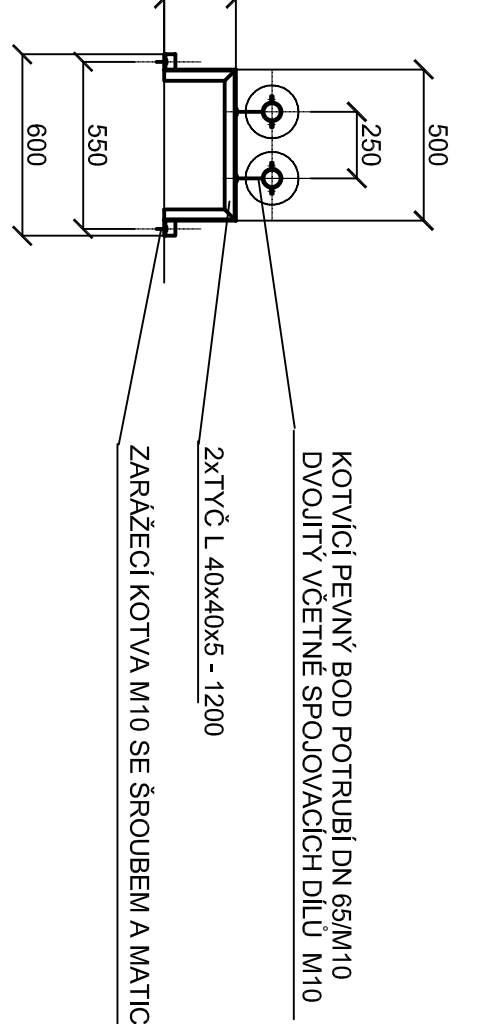

POZNÁMKY

1. ÚPRAVY V SPOJOVACÍCH BODECH UVEDENÝ VE VÝKLOU VÝMĚR
2. TL. IZOLACE JE UVEDENA V TECH. ZPRÁVĚ
3. NA HROU VYTÁPĚNÍ PŘEDÁVACÍ STANICE OSADIT GRADUOVÉ KOMPENZAČNÍ VY. DN 50/PN 16, 110°C
4. POUŽÍTECH TECHNICKÉ MÍSTNOSTI OSTATNÍ KANALIZAČNÍ VÝSÍTI
5. PŘÍPOJKA PŘÍMÉ VODY ULOŽIT POD STŘECH. TECHN. MÍSTNOSTI

LEGENDA

- PB PEVNÝ BOD
Z 1 KLUZNÉ ULOŽENÍ

DSO 02.4 SADY PIONÝRŮ 850

REPUBLIKA SLOVENSKO 460 01 LIBEREČ 11, RDZDOL 1		STUPNĚ PRŮJ.	
LONDÝNSKÁ 129/17		PRŮJ.	
VÝPRAVČOVNĚ: ING. JIŘÍ HOŘÁK ZODP. PRŮJ.: ING. JIŘÍ ZITKA		PRŮJ.	
STAVBA: KOSPOVACNÍ PRŮJAVY SADY PIONÝRŮ		PRŮJ.	
MÍSTO: LONDÝNSKÁ		PRŮJ.	
OBJEKT: 802 OBJEKTIVNĚ PŘEDÁVACÍ STANICE		PRŮJ.	
VÝMĚR: 1:50		PRŮJ.	
DISPOZICE PRŮJ. č. 850		PRŮJ.	
INVESTOR: TERÉZIE KOSPOVACNÍ MÍSTO LONDÝNSKÁ 129/17		PRŮJ.	