

VYSVĚTLENÍ A ÚPRAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

v zadávacím řízení

„Rekonstrukce a změna dispozic ubytovny v Lovosicích“

ZADAVATEL: Město Lovosice
Sídlem: Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Zastoupený: Ing. Milan Dian, Ph.D., starosta
IČ: 00263991

V Praze dne 5.10.2021

Vážený pane, vážená paní,

zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a úpravu zadávací dokumentace vztahující se k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce, zadávané v otevřeném řízení podle § 56 a násl. zákona, uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č. Z2021-031389.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 56:

„Uchazeč našel nejasnosti ve VV, který byl zveřejněn společně s Vysvětlením ZD 38-50. V objektu 01 – Stavební část v části D 3 – Svislé a kompletní konstrukce u položek týkajících se osazení překladů, pol.č. 35 – 43, jejichž množství se oproti původnímu zadání změnilo nebo byly položky vyjmuty (Překlady keramické vysoké). Položky nyní nesouhlasí ani s výpisem překladů, který je součástí PD. V žádných doposud zveřejněných odpovědích (v textové části) tyto změny nebyly obsaženy.

Uchazeč nechápe, z jakého důvodu zadavatel provedl tyto změny ve výkazu výměr. Prosíme o odpověď a následnou úpravu VV.“

Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 56:

Zadavatel potvrzuje, že množství nenosných překladů či jejich typ, bylo předchozí revizí soupisu prací upraveno. Dle názoru zadavatele výpis položek z tabulek překladů stavební části PD a soupis prací odpovídá (v tabulkách stavební části není uveden konkrétní výrobek, ale stavební otvor, pro který je překlad určen; v soupisu prací jsou již konkrétní typy překladů s parametry šířky, délky, výšky), s výjimkou 4 betonových překladů, které nejsou vykázány soupisem prací, ale tabulka překladů stavební části je obsahuje. Přílohou těchto vysvětlení je upravený soupis prací o tyto 4 překlady (položky 44 a 45 stavební části soupisu prací). Zadavatel současně nahradil znění této přílohy na profilu zadavatele v sekci Zadávací dokumentace za původní znění. Předchozí verze této přílohy tím pozbývají platnosti.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, aby pro zpracování nabídky použili toto aktuální upravené znění.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 57:

„Uchazeč provedl revizi zveřejněných VV a zjistil rozdíly u zhruba 200 položek. Přičemž se jedná částečně o změnu popisu a množství v položkách, částečně o doplnění nových položek a částečně chybějící položky, ve VV zaslaném s Vysvětlením ZD 38-50 oproti VV k ZD při zveřejnění zakázky. Uchazeč se domnívá, že vzhledem k rozsahu změn předloženého VV je provedené posunutí termínu podání nabídek do 1.11.2021 neodpovídající a žádá zadavatele o odpovídající prodloužení termínu podání nabídky, tak aby provedené změny bylo možno co nejzodpovědněji ocenit.

Dále žádá zadavatele, aby zkontroloval, zda nově zaslaný VV zcela odpovídá požadovanému dílu, dle výběrového řízení.“


Vysvětlení zadávací dokumentace č. 57:

Zadavatel k dotazu sděluje, že prodloužil spolu s vysvětleními ZD č. 51.52 lhůtu pro podání nabídek o celou původně stanovenou délku lhůty. Z tohoto důvodu nepovažuje za nutné lhůtu pro podání nabídek dále prodlužovat.

Znění žádosti k vysvětlení zadávací dokumentace č. 58:

„Ve výkazu výměr „02 – Zdravotechnika“ pol. č. 51 i v technické zprávě a projektové dokumentaci chybí parametry pro kalová čerpadla (výkon v m³/hod. a výtlačná výška), která jsou umístěná v 1.PP objektu.

51	K	22.1	kalové čerpadlo s plovákem, přečerpání dešťové vody z 1.PP, osazeno ve stávající jímce v 1.PP, P=1.5kW/400V, na výtlačku z.k.DN50 a k.k.DN50a	soub	2,000
----	---	------	---	------	-------

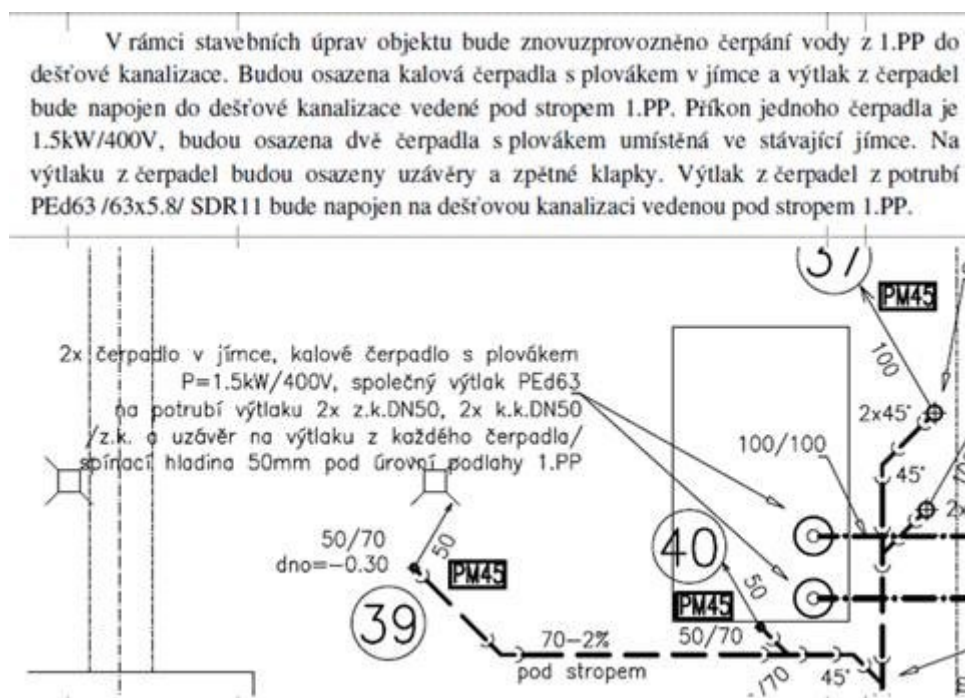

Žádáme zadavatele o doplnění popisu čerpadla.“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 58:

Zadavatel k dotazu sděluje následující parametry uvažovaného čerpadla:

Výkon: 1,5kW

Napětí: 400V

Průtok: Q_n 12m³/hod (Q_{max} 27m³/hod)

Výtlak: H_n 14m (H_{max} 19m)

Přílohy: Příloha č. 2 - Soupis prací_upravené znění po DI č. 56-58

S pozdravem

A.I.Consulting s.r.o., v.z. JUDr. Kamila Kröblová