


RH1


3PE+N 50Hz 400/230V / TN-C-S

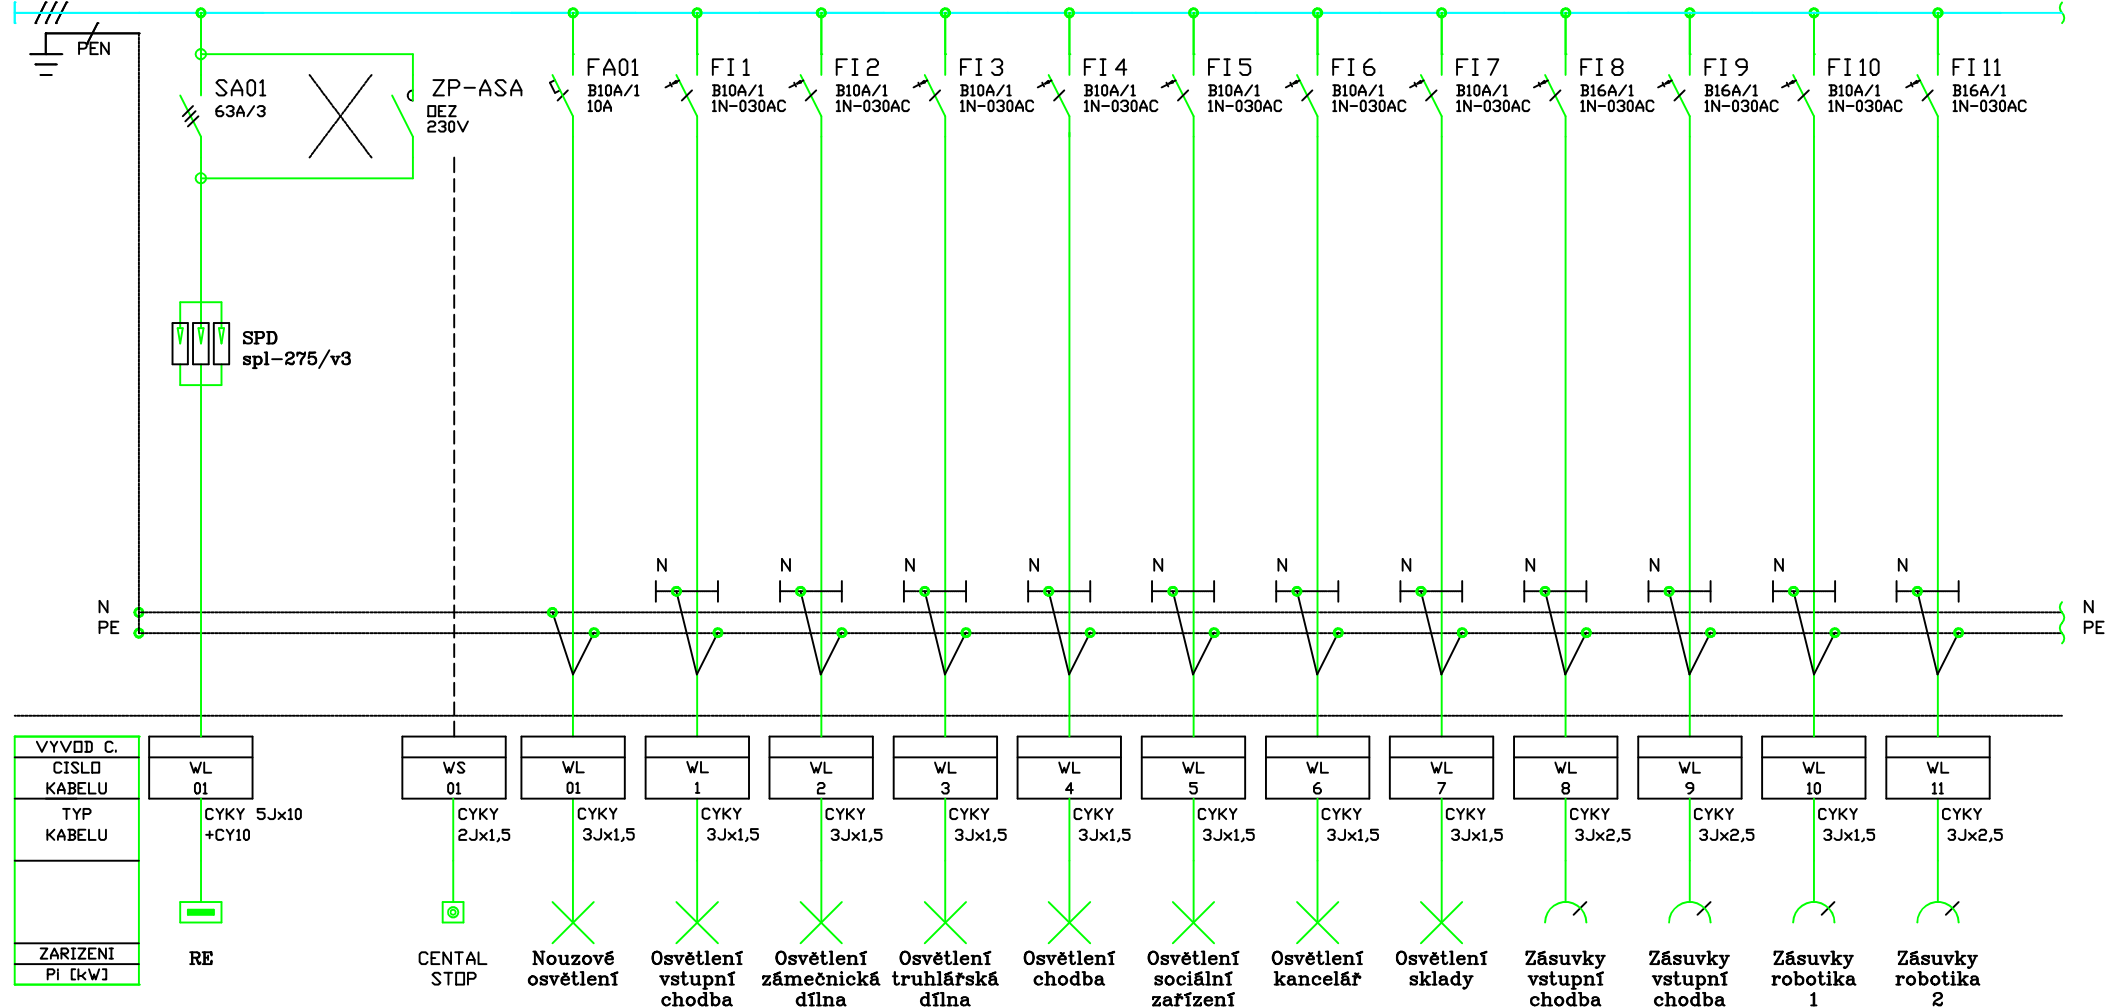

NAPÍŇOVÁ SOUSTAVA: 3PE+N, 50Hz, 400/230V TN-S
 OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKOVÉMU NAPÍŇÍ DLE ČSN 33-2000-4-41
 - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, PROUDOVÝM CHRÁŇÍČEM, DOPLAŮJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 178, Technický klub	Datum: 05/2022	Vypracoval: D. Fajera	Investor: Město Lovosice Školní 407/2 41002 Lovosice	Název výkresu: Rozváděč RH1	Místo realizace: p.č. 293, 294, 291/2 KÚ: Lovosice [687707]
	Výkres č.: D.1.4.03	Kontroloval: Ing. Ivana Háčková			
	Formát: A4	Schválil: Ing. Ivana Háčková			
ID: P07/2022					


RH1

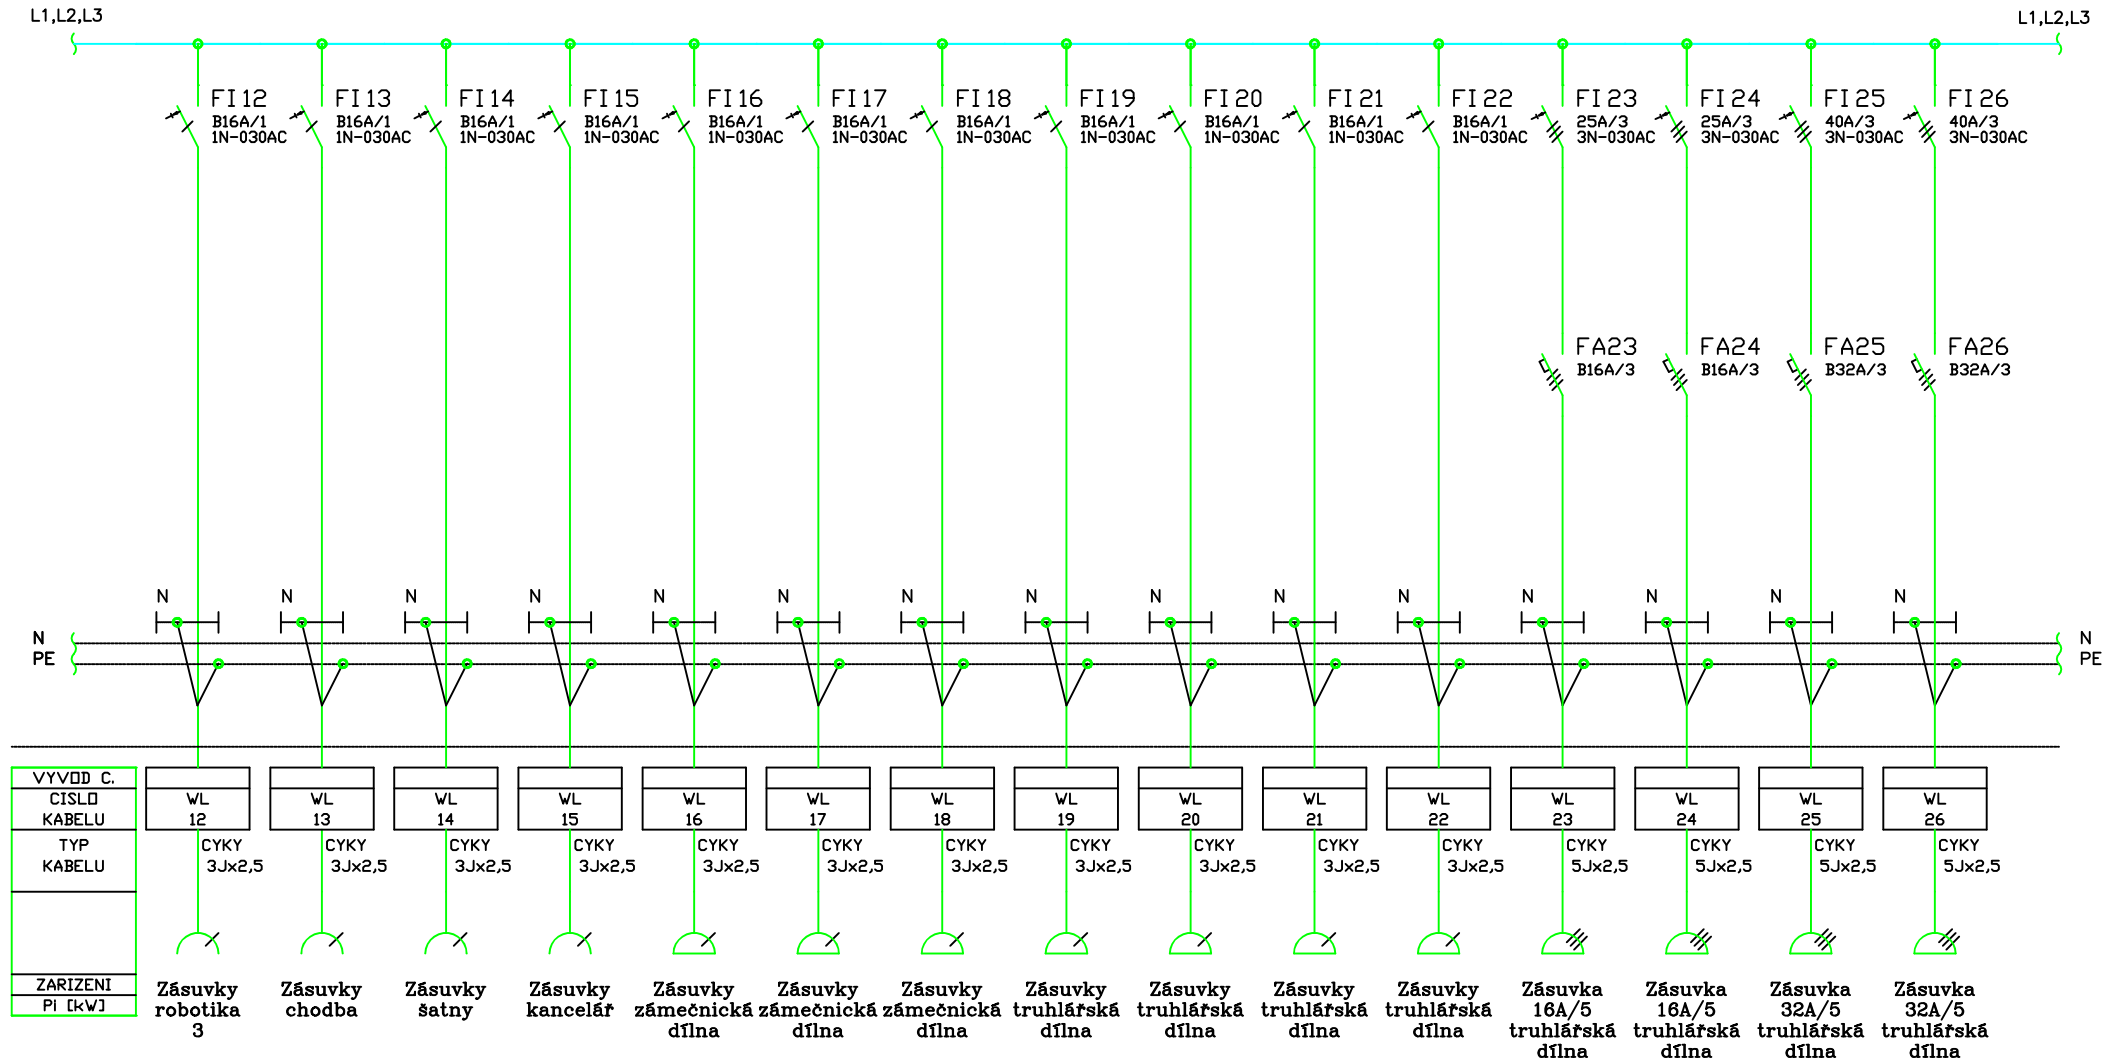

NAPÍŇOVÁ SOUSTAVA: 3PE+N, 50Hz, 400/230V TN-S
 OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKOVÉMU NAPĚTÍ DLE ČSN 33-2000-4-41
 - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, PROUDOVÝM CHRÁNÍČEM, DOPĽAŤUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 178, Technický klub	Datum: 05/2022	Vypracoval: D. Fajera	Investor: Město Lovosice Školní 407/2 41002 Lovosice	Název výkresu: Rozváděč RH1	Místo realizace: p.č. 293, 294, 291/2 KÚ: Lovosice [687707]
ID: P07/2022	Výkres č.: D.1.4.03	Kontroloval: Ing. Ivana Háčková			
	Formát: A4	Schválil: Ing. Ivana Háčková			

RH1

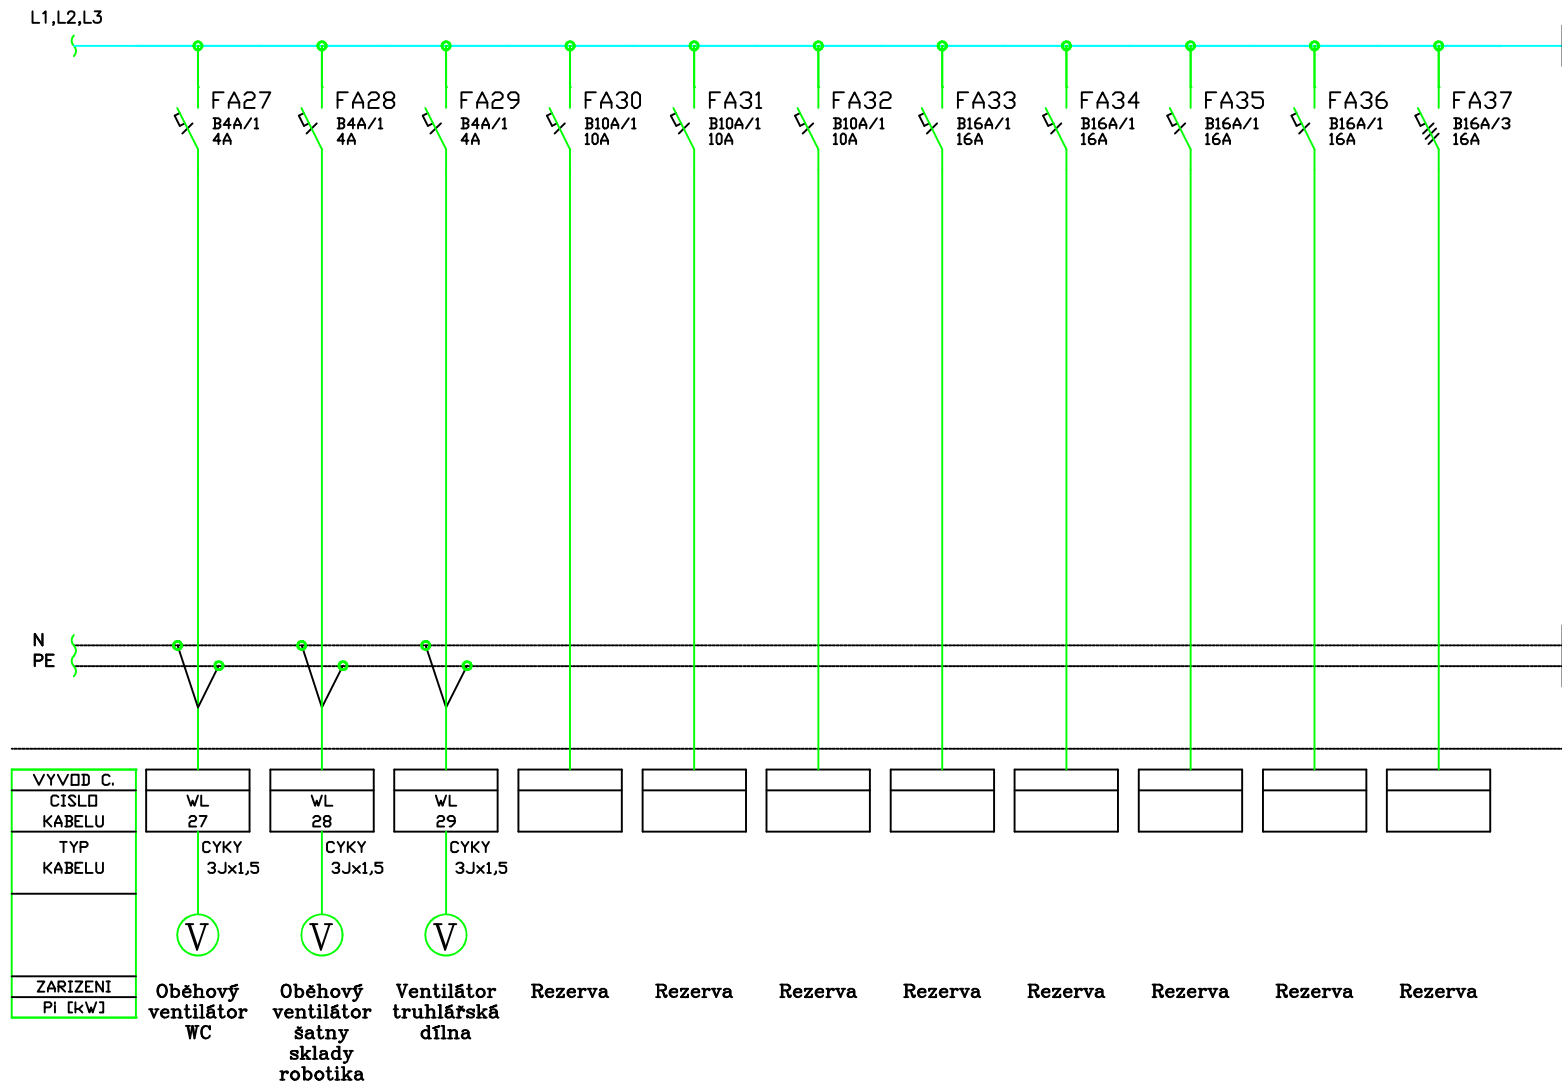

NAPÍŇOVÁ SOUSTAVA: 3PE+N, 50Hz, 400/230V TN-S
OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKOVÉMU NAPÍŇÍ DLE ěSN 33-2000-4-41
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, PROUDOVÝM CHRÁŇÍEM, DOPĽAÚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p. 178, Technický klub	Datum: 05/2022	Vypracoval: D. Fajera	Investor: Město Lovosice Školní 407/2 41002 Lovosice	Název výkresu: Rozváděč RH1	Místo realizace: p.č. 293, 294, 291/2 KÚ: Lovosice [687707]
	Výkres č.: D.1.4.03	Kontroloval: Ing. Ivana Háěková			
	Formát: A4	Schválil: Ing. Ivana Háěková			