



# PROUDOVÁ SOUSTAVA 3 PEN ~ 50Hz 400V TN-C

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Vnější vlivy a stupeň ochrany krytem dle PNE 33 0000-2  
a ČSN 33 2000-1 ed.2 pro běžná vnější prostředí.

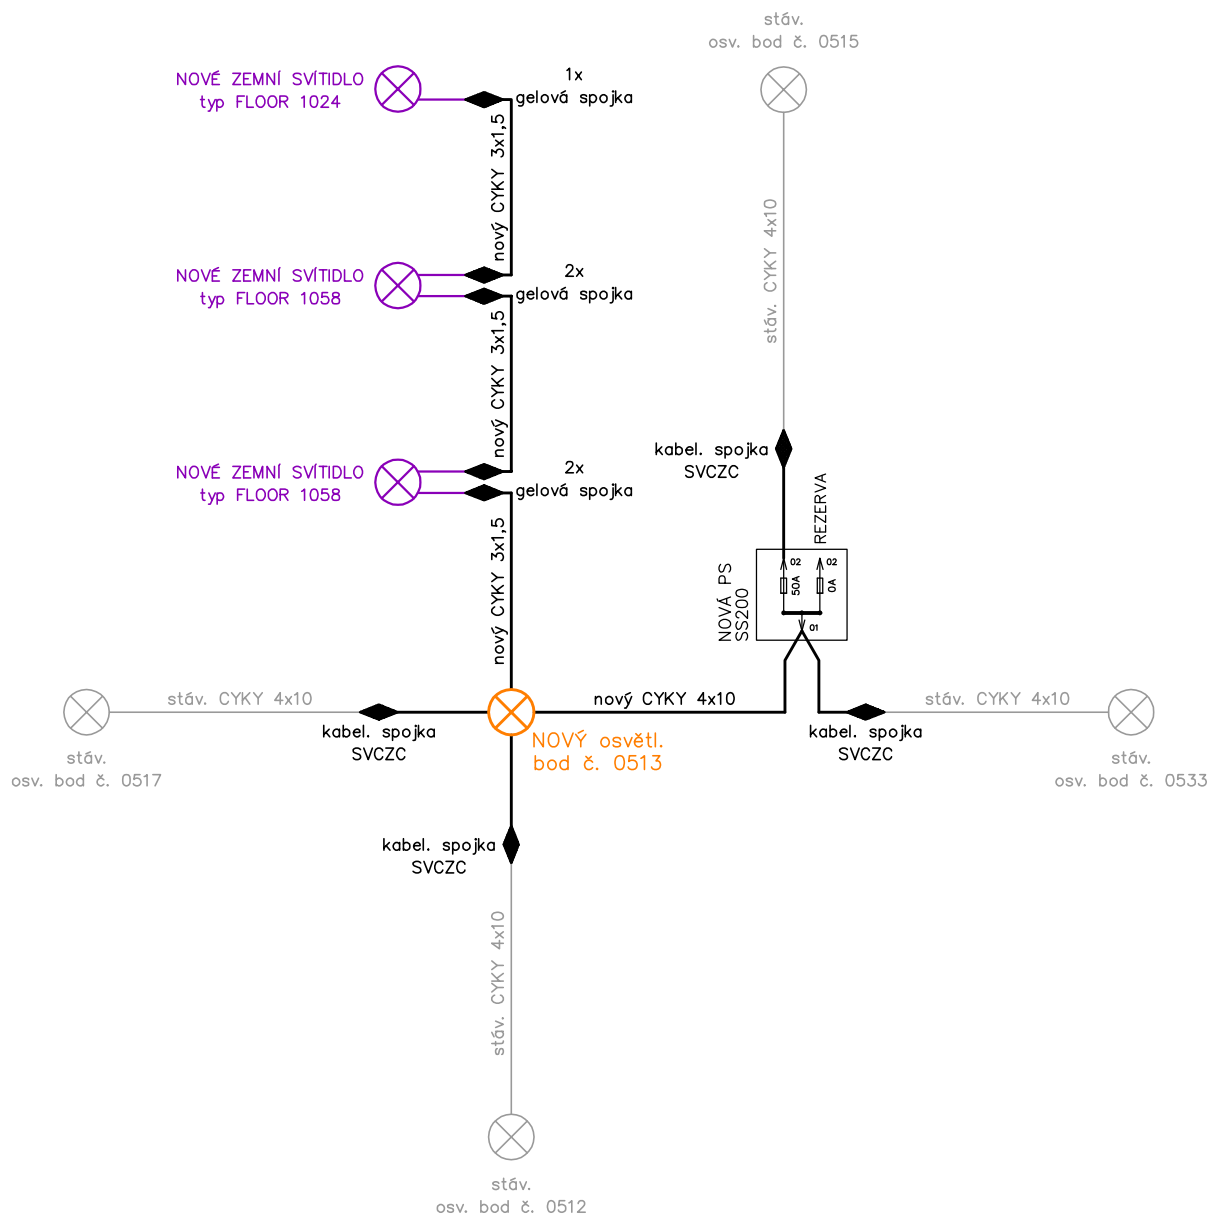

<div></div> <div>ELMO Schoř, s.r.o. Máchova 680 410 02 Lovosice tel.: 728 460 446 fax: 416 532 237 e-mail: vesely@elmoschor.cz</div>	Investor: MĚSTO LOVOSICE		Výkres č.:  <b>C.4</b>
	Místo stavby: LOVOSICE	Odp. projektant: PETR VESELÝ	
	Okres: LITOMĚŘICE	Vypracoval: PETR VESELÝ	
	Kraj: ÚSTECKÝ	Č. zakázky: VO-07-25	
	Datum: 07/2025	Stupeň PD: DSP + DPS	
Stavba /akce/:	Lovosice - opravy a úpravy veřejného prostoru u Pfannschmidtovy vily SO 101 - Přeložka kabelu VO a zřízení zemních svítidel		Měřítko:  - -
Výkres:	SCHÉMA ZAPOJENÍ KABELOVÉHO ROZVODU VO		