



## ŘEZ A - A

1:25

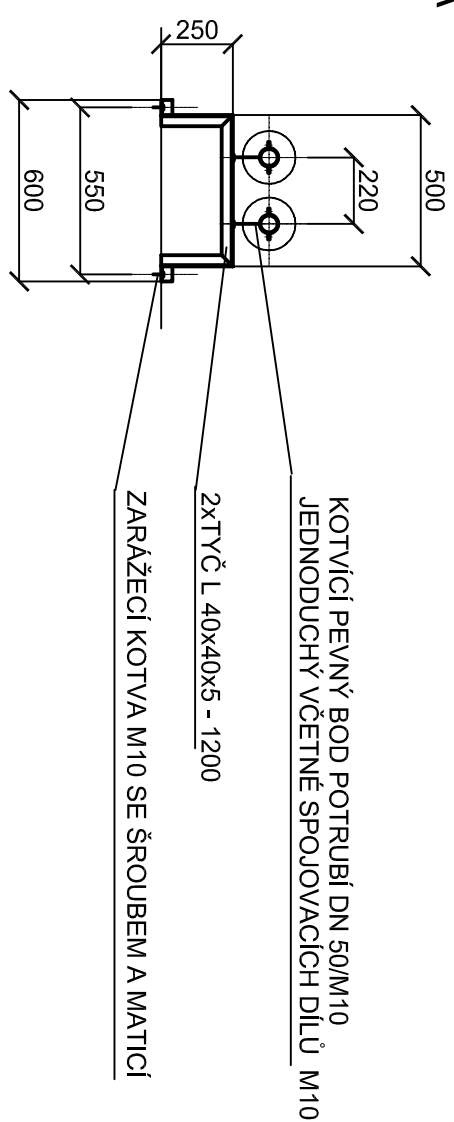

## ŘEZ B - B

1:25

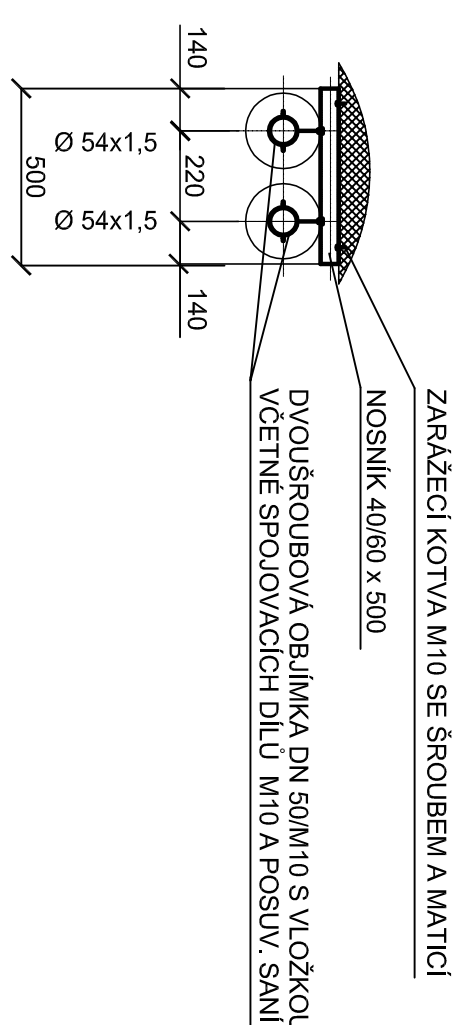

NOVÁ HV PŘÍPOJKA DN 65  
UZÁVĚR HV PŘÍPOJKY PK 65

## POZNÁMKY

1. ÚPRÁVY MAPOJAVACÍCH BODŮ UVEDENÝ VE VÝKAZU VNĚJŠÍ
2. TL. IZOLACI JE UVEDENA V TECH. ZPRÁVĚ
3. NA HRDLA VYTÁPĚNÍ PŘEDÁVACÍ STANICE OSADIT GUMOVÉ KOMPENZAČNÍ DN 50 PN 16, 110°C

## LEGENDA

PB	PEVNÝ BOD
Z 1	KLUZNÉ ULOŽENÍ
Z 2	STROPNÍ ZÁVĚS

REPOLINE spol. s r.o. 460 01 LIBEREC 11, RUŽODOL 1 LONDYNSKÁ 123/17	
VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ HOĐÁK ZODP. PROJ.: ING. JIŘÍ ŽITKA	
STAVBA: HOROVODNÍ PŘÍPOJKY SADY PLONYRÚ MÍSTO: LOVOŠIC OBJEKT: SO 2 OBJEKTOVÉ PŘEDÁVACÍ STANICE	
VYKRES:	
<b>DISPOZICE PS č.p. 876</b>	
INVESTOR: TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA LOVOŠIC s.r.o.	
STUPEŇ PD DATUM MĚŘITKO VYKRES Č. VYTK Č.	PS 02/2019 1:50 D26

## DSO 02.5 SADY PIONÝŘŮ 876

[illegible]