


80/1

95

ŘEZY KABELOVOU TRASOU:

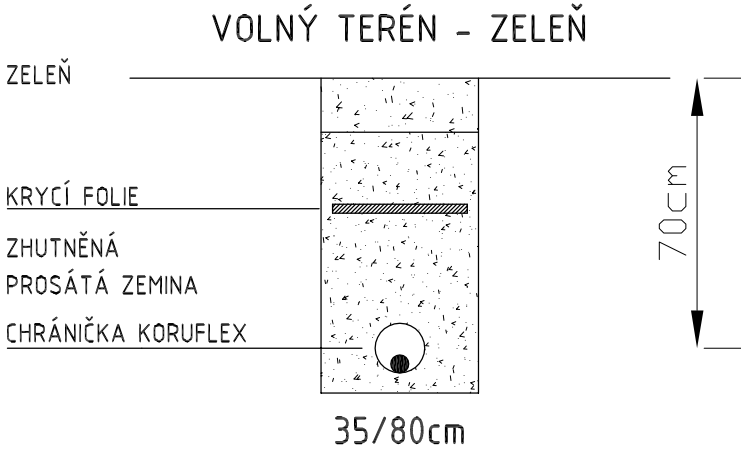

PROUDOVÁ SOUSTAVA 3 PEN ~ 50Hz 400V TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Vnější vlivy a stupeň ochrany krytem dle PNE 33 0000-2
a ČSN 33 2000-1 ed.2 pro běžná vnější prostředí.


LEGENDA:

- TRASA PŘELOŽENÉHO KABEL. VEDENÍ VO (CYKY 4x10)
- PŘELOŽENÝ OSVĚTLOVACÍ BOD VO
- NOVÉ KABEL. VEDENÍ VO PRO ZEMNÍ SVÍTIDLA (CYKY 3x1,5)
- NOVÉ ZEMNÍ SVÍTIDLO (např. FLOOR - 8W IP67)
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN ČEZ Distribuce
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD - GASNET
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE - SČVK
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD - SČVK
- STÁV. TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ - CETIN
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ V.O.
- STÁVAJÍCÍ OSVĚTLOVACÍ BOD V.O.

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ !
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ZAKRESLENO ORIENTAČNĚ.

Při křížování a souběhu s podzemními zařízeními je nutné dodržet příslušné ČSN (73 6005, 33 2000-5-52) a vyjádření správců podzemních zařízení (viz. dokladová část této PD).

Pozn.: velikost značek ve výkresu neodpovídá skutečnosti.

 ELMO Schoř, s.r.o. Máchova 680 410 02 Lovosice tel.: 728 460 446 fax: 416 532 237 e-mail: vesely@elmoschor.cz	Investor: MĚSTO LOVOSICE		Výkres č.: 1 Měřitko: 1:200
	Místo stavby: LOVOSICE	Odp. projektant: PETR VESELY	
	Okres: LITOMĚŘICE	Vypracoval: PETR VESELY	
	Kraj: ÚSTECKÝ	Č. zakázky: VO-07-25	
	Datum: 07/2025	Stupeň PD: DSP + DPS	
Stavba /akce/: Lovosice - opravy a úpravy veřejného prostoru u Pfannschmidtovy vily Výkres: SO 101 - Přeložka kabelu VO a zřízení zemních svítidel			