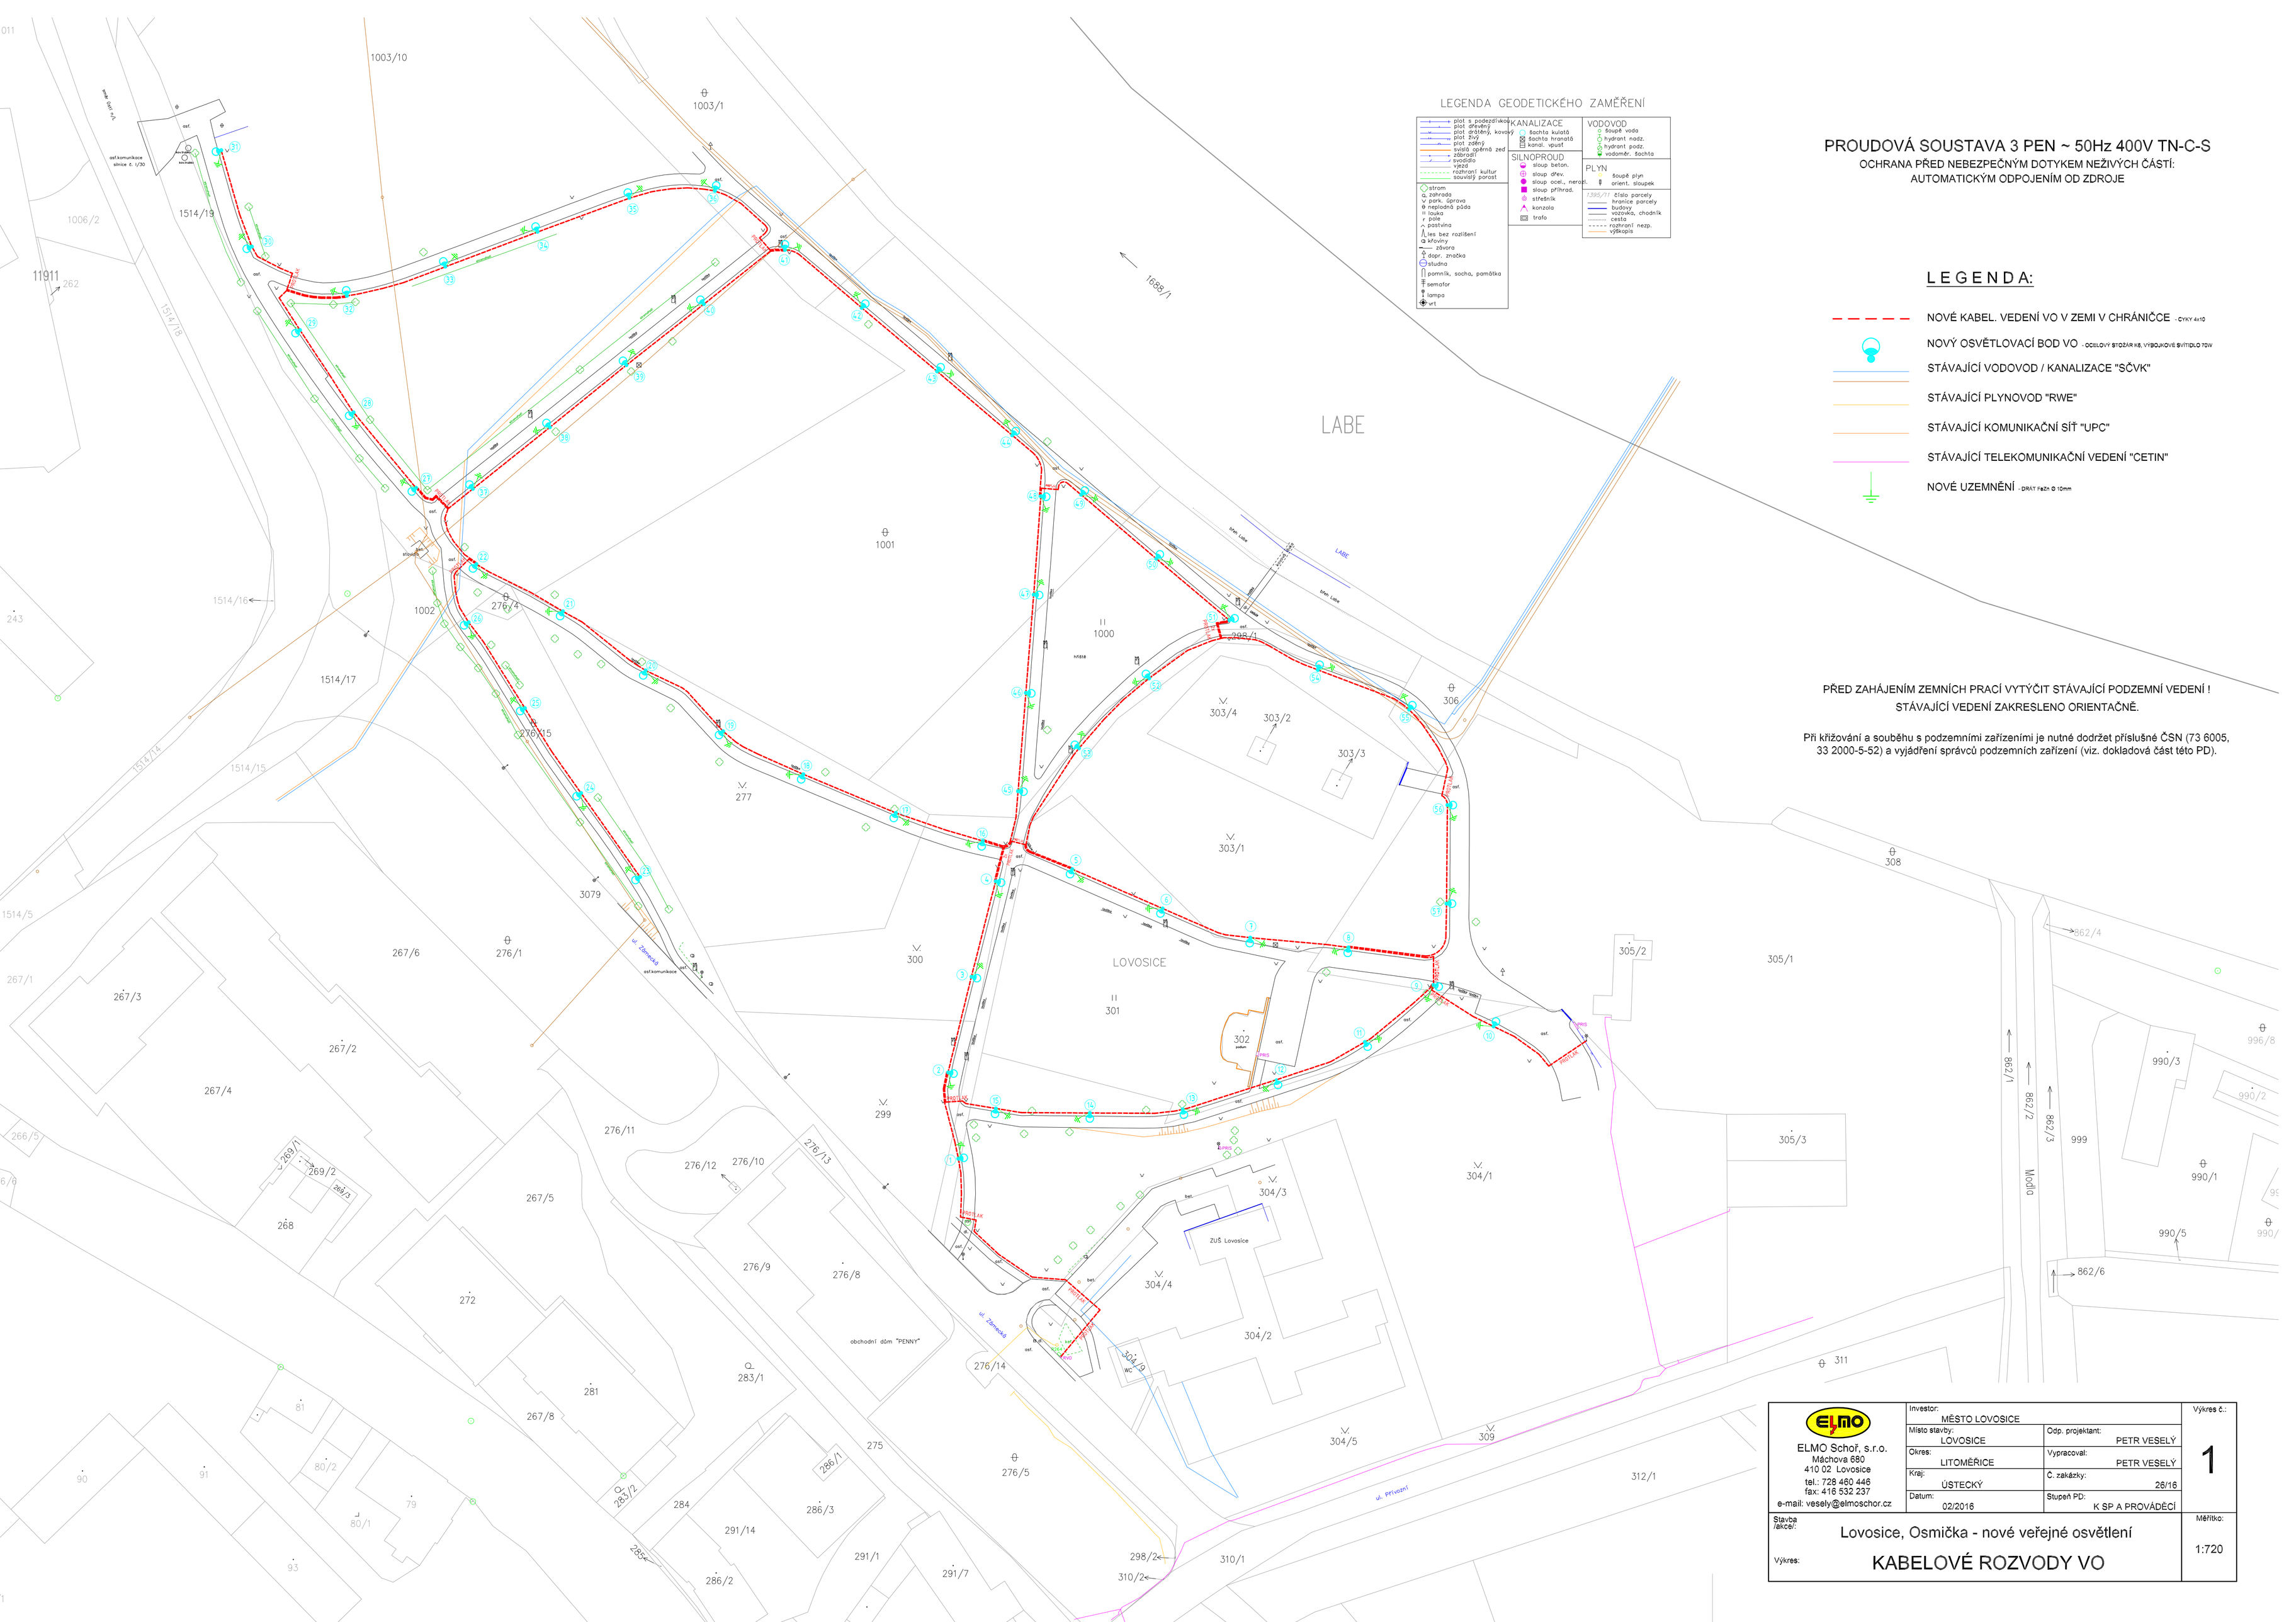

LEGENDA GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ

plot s podezdívkou	KANALIZACE	VODOVOD	
plot dřevěný		soupě voda	
plot drátený, kovový	šachta kulatá	hydrant nadz.	
plot zděný	šachta hranatá	hydrant podz.	
plot živý	kanal. vpust	vodoměr. šachta	
oplz. oplenná zeď	SILNOPROUD	PLYN	
zábradlí	sloup beton.	soupě plyn	
svodidla	sloup dřev.	orient. sloupek	
vjezd	sloup ocel., nerozl.	1395/71 číslo parcely	
rozhraní kultur	sloup přihrad.	hranice parcely	
souvislý porost	stožárník	budovy	
strom	konzola	vozovka, chodník	
zahrada	trafo	cesta	
park. úprava		rozhraní nezp.	
neplodná půda		výškopis	
louka			
pole			
pastvina			
les bez rozlišení			
křoviny			
zátoka			
dopr. značka			
studna			
pomník, socha, památka			
semafor			
lampa			
vrt			

PROUDOVÁ SOUSTAVA 3 PEN ~ 50Hz 400V TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

L E G E N D A:

- NOVÉ KABEL. VEDENÍ VO V ZEMI V CHRÁNIČCE - CYKY 4x10
- NOVÝ OSVĚTLOVACÍ BOD VO - OCELOVÝ STOŽÁR K8, VYBOJKOVÉ SVÍTIDLO 70W
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD / KANALIZACE "SČVK"
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD "RWE"
- STÁVAJÍCÍ KOMUNIKAČNÍ SÍŤ "UPC"
- STÁVAJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ VEDENÍ "CETIN"
- NOVÉ UZEMNĚNÍ - DRÁT FeZn Ø 10mm

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ !
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ZAKRESLENO ORIENTAČNĚ.

Při křižování a souběhu s podzemními zařízeními je nutné dodržet příslušné ČSN (73 6005, 33 2000-5-52) a vyjádření správců podzemních zařízení (viz. dokladová část této PD).

ELMO Schoř, s.r.o.
Máchova 680
410 02 Lovosice
tel.: 728 480 446
fax: 416 532 237
e-mail: vesely@elmoschor.cz

Investor: MĚSTO LOVOSICE		Výkres č.: 1
Místo stavby: LOVOSICE	Odp. projektant: PETR VESELÝ	
Okres: LITOMĚŘICE	Vypracoval: PETR VESELÝ	
Kraj: ÚSTECKÝ	Č. zakázky: 26/16	
Datum: 02/2016	Stupeň PD: K SP A PROVÁDĚCÍ	
Stavba /akce/: Lovosice, Osmička - nové veřejné osvětlení		Měřítko: 1:720
Výkres: KABELOVÉ ROZVODY VO		